


2 階天井伏図

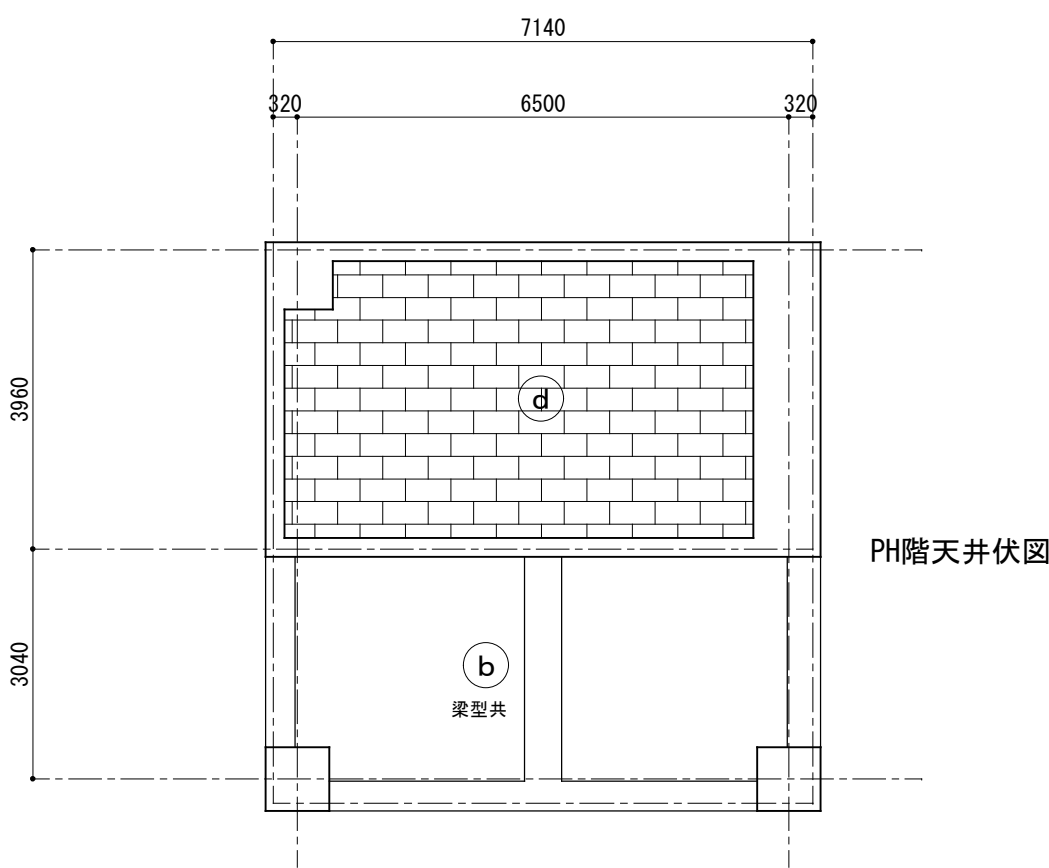

PH 階天井伏図

| 符号 | 仕 様 |
|-----|--|
| (a) | フルシグマ板目透 t=5.0 EP (目地フツ強) (LGS25型天井下地) |
| (b) | コンクリート打放全面補修 7711系複層仕上塗材E |
| (c) | コンクリート打放補修 EP塗装 |
| (d) | 凹凸シム吸音板 t=9.0、石膏ボード t=9.5下地 (LGS19型天井下地) |
| (e) | 化粧石膏ボード t=9.5 (LGS19型天井下地) |
| (f) | ビニルクロス、石膏ボード t=9.5下地 (LGS19型天井下地) |
| (g) | コンクリート打放 |
| (h) | 凹凸シム吸音板 t=9.0、不燃石膏ボード t=9.5下地 (LGS19型天井下地) |

※ 各室7点検口(450角)設置(指示=3A)